


PRZEKRÓJ B1
PRZEKRÓJ B2

PRZEKRÓJ C1
PRZEKRÓJ C2

PRZEKRÓJ D1
PRZEKRÓJ D2

PRZEKRÓJ I1
PRZEKRÓJ I2

PRZEKRÓJ E2
PRZEKRÓJ E1

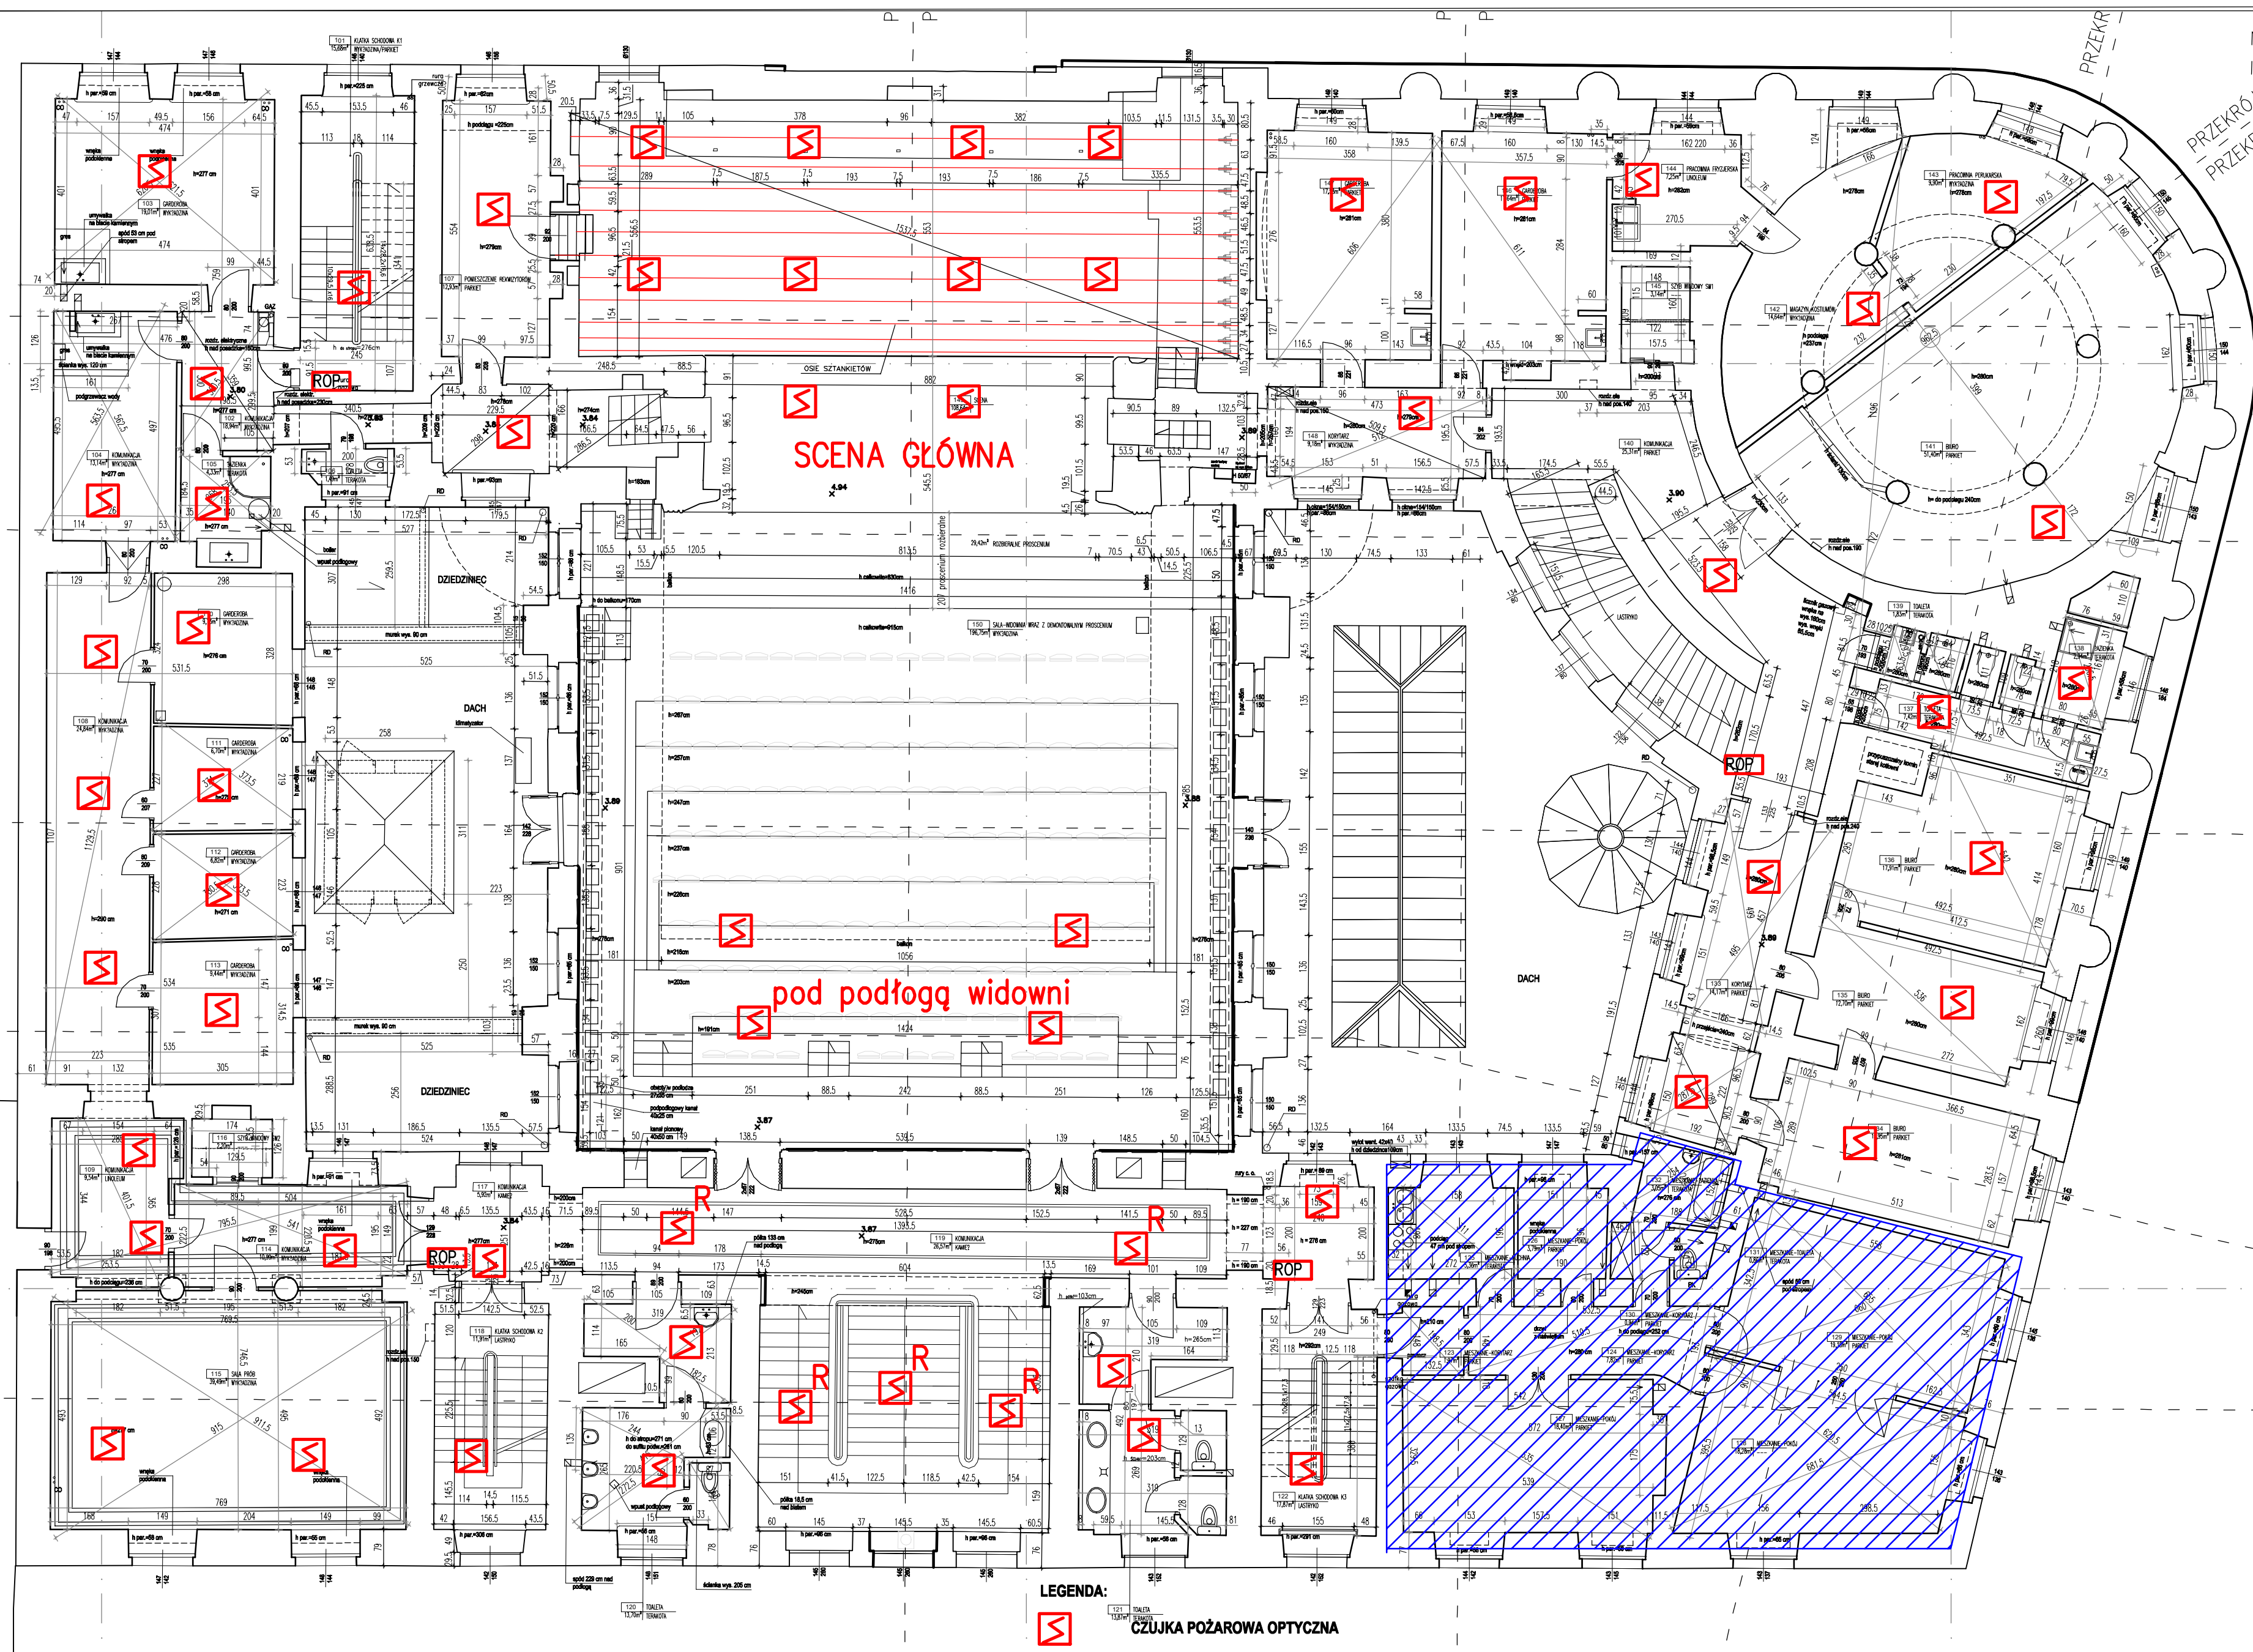

- LEGENDA:
- CZUJKA POŻAROWA OPTYCZNA
 - CZUJKA POŻAROWA LINIOWA
 - CZUJKA POŻAROWA RADIOWA
 - PUNKTOWA CZUJKA DYMU Z ZASYSACZEM
 - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W KOLEJNYCH FAZACH REALIZACJI

Temat:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA systemu sygnalizacji pożaru		Projektant: mgr inż. Ryszard Paweł Walczak nr upr. WKP-854-SLN-RPR		
Obiekt:	BUDYNEK FZZK W WARSZAWIE przy ul. Jaracza 2 SIEDZIBA ATENEUM, TEATRU im. STEFANA JARACZA		Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej: mgr inż. poż. Grzegorz Orankiewicz nr upr. 0755/1988 SGSP		
Investor:	Teatr Ateneum im Stefana Jaracza w Warszawie Warszawa, ul. Jaracza 2		Nazwa rysunku: RUT POZIOMU +1	SKALA: 1:100	czerwiec 2022 Nr rys.: SSP/4